

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
COM	AP/CH	PED	STOP	CF	FOTI	FOTE	COM	L E.SERR J	L 2 CH J	L SPIA J	24FOT	24VAC	OVAC			


Info: wird eine Lichtschranke verwendet muss die Brücke 17-18 entfernt werden.

Gebrückt bleibt: 11-14 15-16 16-18


Einweglichtschranke IR-30

Ls. Empfänger


Ls. Sender

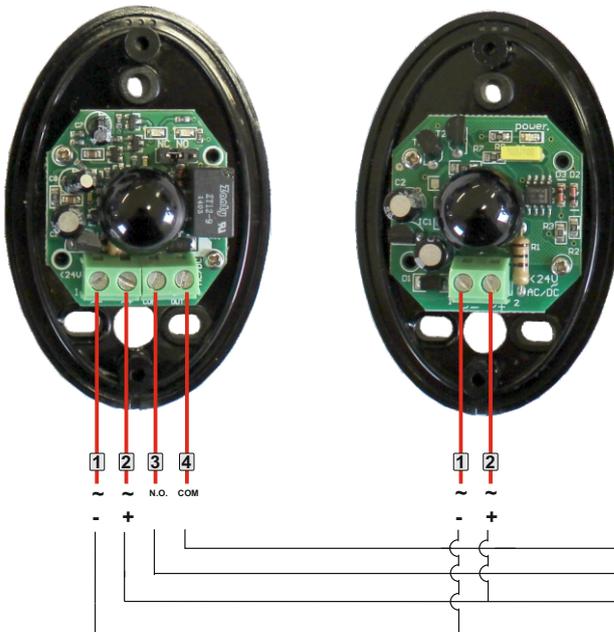

Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.

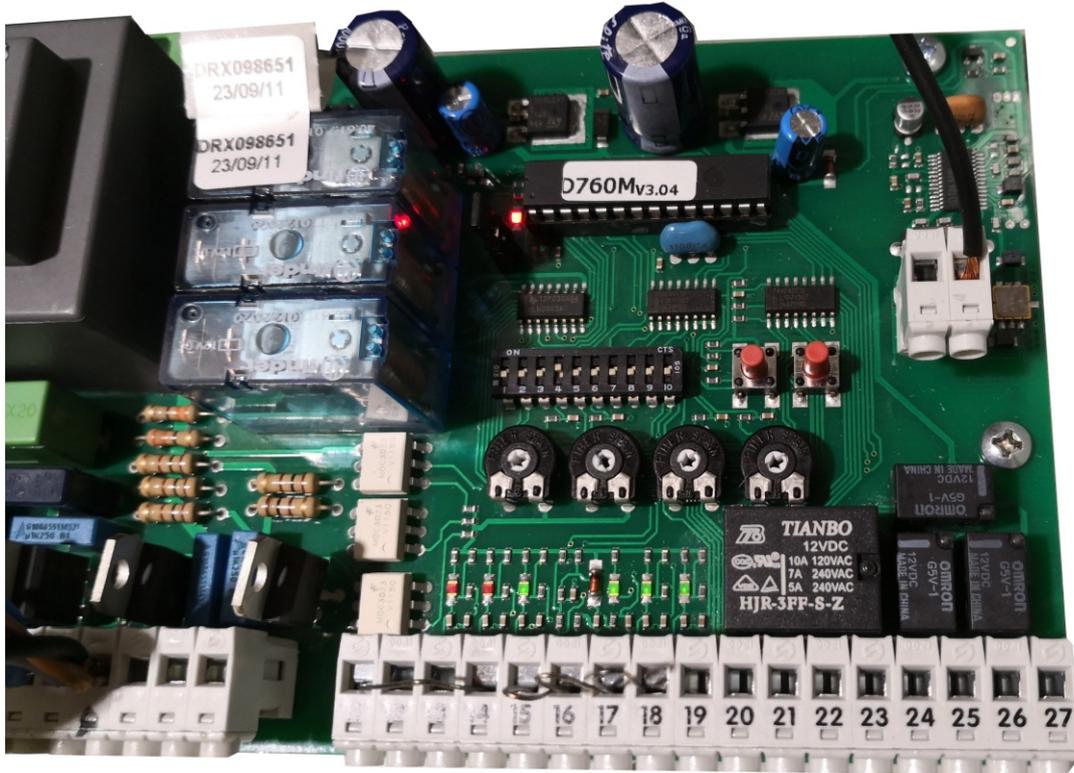

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
COM	AP/CH	PED	STOP	CF	FOTI	FOTE	COM	L1.E.SERR	J	L2.CH	J	L1.SPIA	J	24FOT	24VAC	0VAC

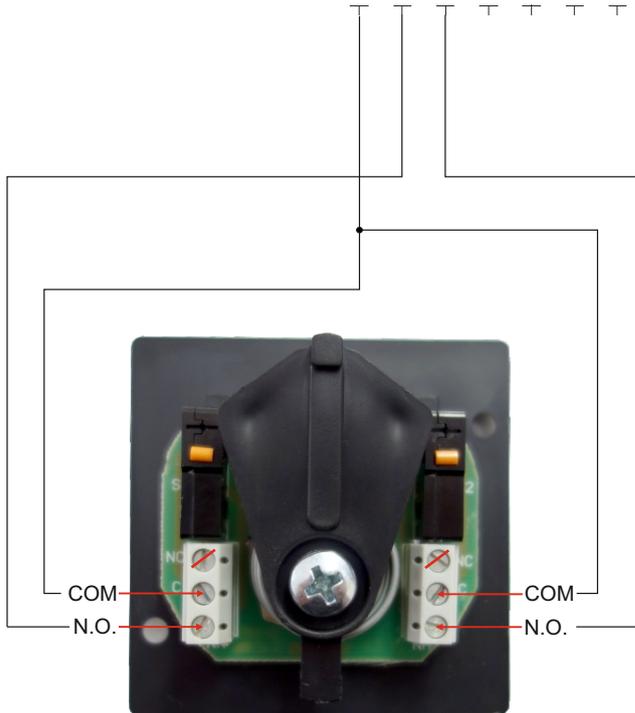

Start - beide Tore

COM - 11
N.O. - 12

Start Fußgängerfunktion

COM - 11
N.O. - 13



Info: Elektrische Anlagen dürfen nur von einem Fachelektriker in Betrieb genommen werden.